


# Warmwasser-Schüttleistung

ohne Wärmezufuhr während der Zapfung

Ununterbrochene Zapfung mit **40 Liter** pro Minute

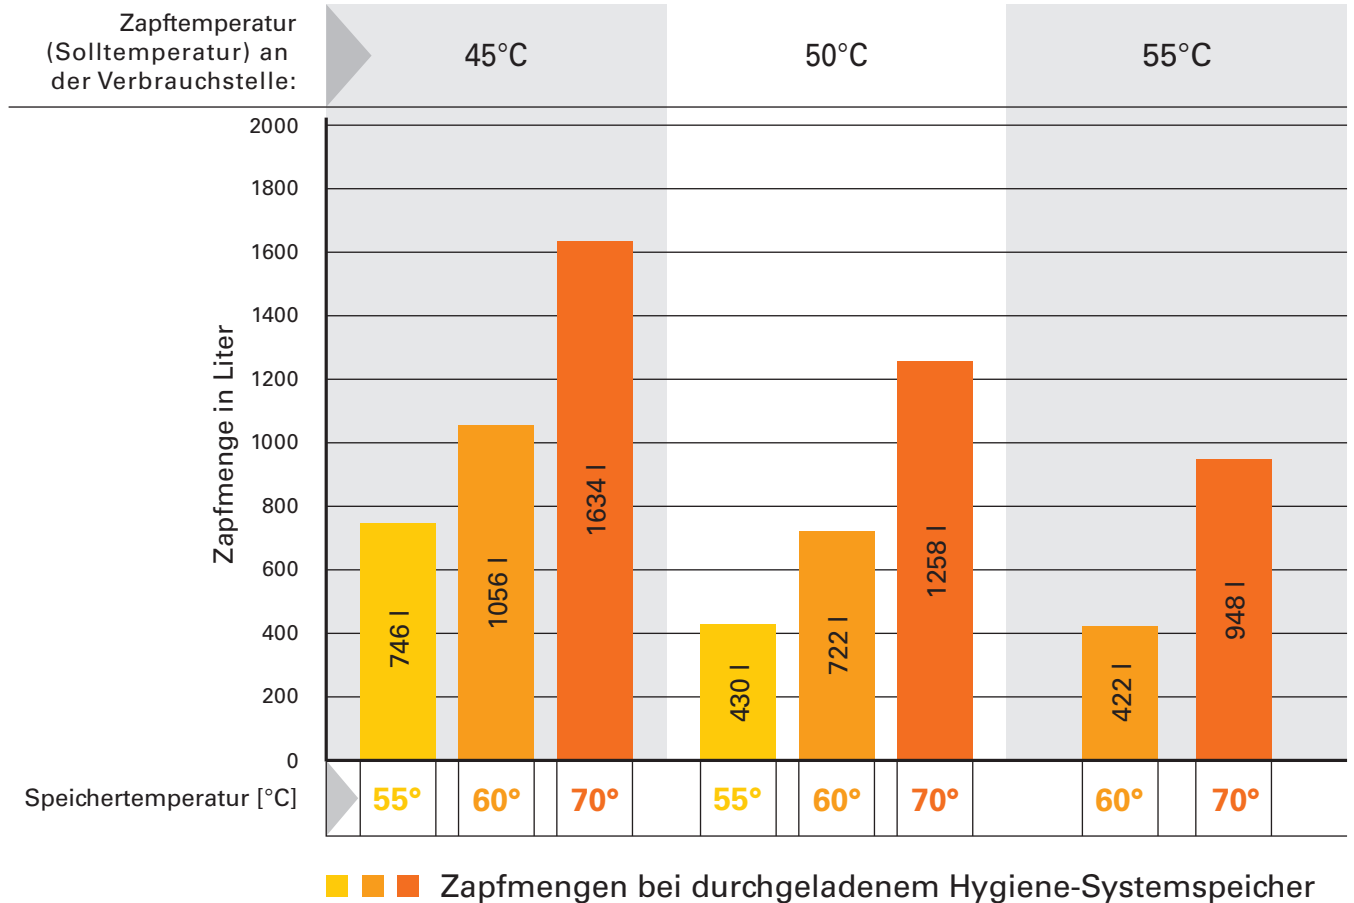

### Warmwasser-Entnahmemenge (Schüttleistung)

mit der jeweils angeführten Solltemperatur bei ununterbrochener Zapfung.

Die Säulendiagramme zeigen jene Menge, welche bis zur erstmaligen Unterschreitung der ständig über 5 Sekunden gemittelten Solltemperatur entnommen werden kann. D.h. nachdem die Kaltwasserbeimischung erstmals für mehr als 5 Sekunden stoppte, ist die Dauerentnahme (Datenerfassung) beendet worden.

Bei weiter fortlaufender Zapfung ohne Wärmezufuhr würde sich das System für kurze Zeit immer wieder erholen, jedoch mit zunehmend längeren Intervallen unter der Solltemperatur.

#### Hinweis:

Alle Zapfmengen wurden auf der Basis von validierten numerischen Simulationen bestimmt.