FORSTNER® SPEICHERTECHNIK

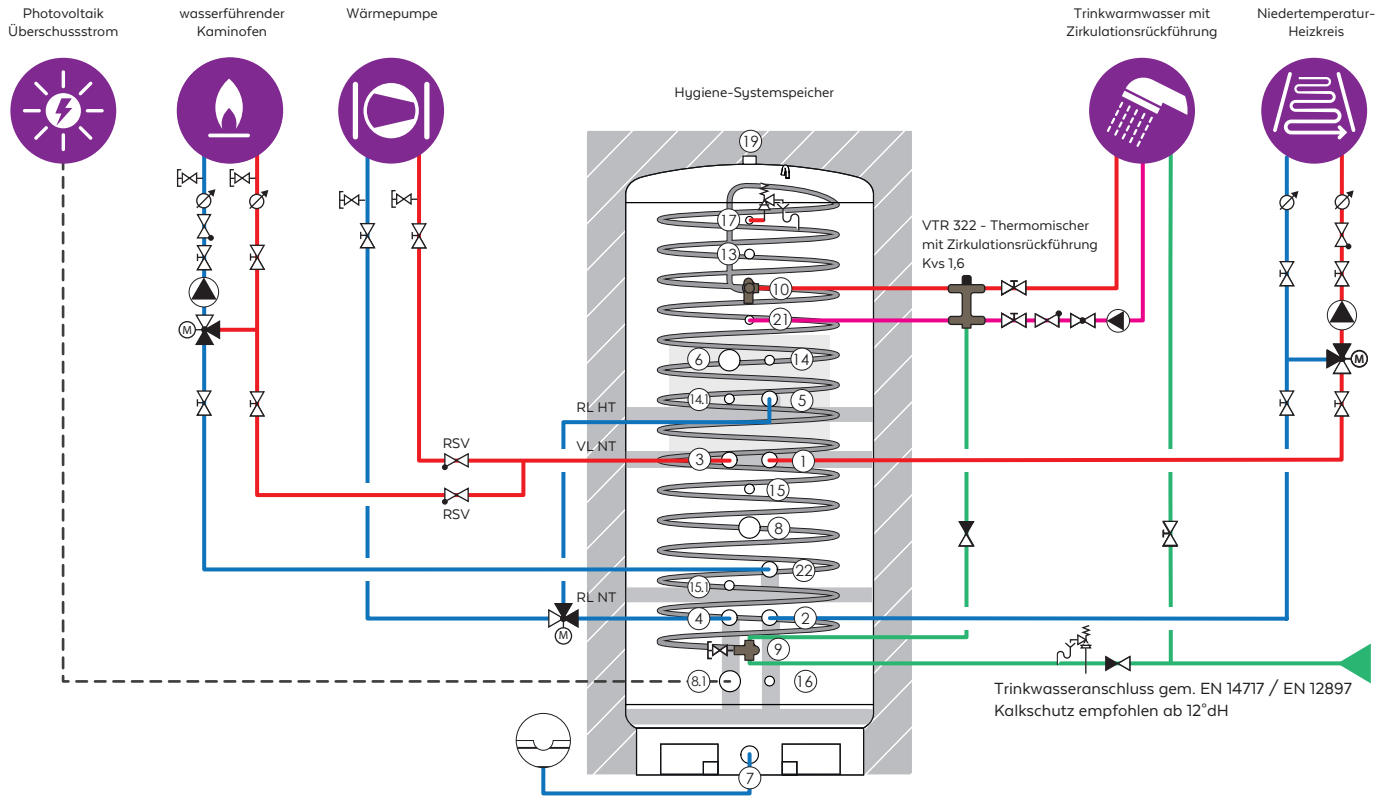

ANSCHLUSSBELEGUNG

Wärmeerzeuger und Heizkreis

1	IG 5/4“	Vorlauf Heizkreis*
2	IG 5/4“	Rücklauf Heizkreis*
5	IG 5/4“	Rücklauf zur Anhebung d. Hochtemperaturzone
3	IG 5/4“	Vorlauf Wärmeerzeuger*
4	IG 5/4“	Rücklauf Wärmeerzeuger*
22	IG 5/4“	Rücklauf Hochtemperatur Heizkreis

Elektro-Einschraubheizkörper

6	IG 2“	opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung
8	IG 2“	opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung
8.1	IG 2“	opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung

Trinkwasser-Wärmetauscher

9	AG 5/4“	Trinkwasser Eintritt kalt
10	AG 5/4“	Trinkwasser Austritt warm
21	AG 3/4“	WW Zirkulationsrückführung

Tauchhülsen für Steckmodule, Thermometer

13	für Steckmodul, TM/Fühler
14	für Steckmodul, TM/Fühler Trinkwasser
14.1	für Steckmodul, TM/Fühler Reserve
15	für Steckmodul, TM/Fühler Wärmeerzeuger
15.1	für Steckmodul, TM/Fühler Wärmeerzeuger
16	für Steckmodul, TM/Fühler Solar u. Wärmeerzeuger

Weitere

7	IG 6/4“	Expansion / Entleerung / Erweiterung
17	IG 1/2“	Manuelle Handentlüftung
19	IG 1“	opt. autom. Entlüftung

* Anschlüsse 1 und 3, sowie 2 und 4 können vertauscht werden

WÄRMEERZEUGER
Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen

Photovoltaik
Einbringung der Energie über Einschraubheizelemente

WÄRMEVERBRAUCHER
Niedertemperatur-Heizkreis

WARMWASSER
Trinkwarmwasseranschluss mit Revisionseinheit und Trinkwassermischer mit Zirkulationsfunktion, fix integrierter Zirkulationsrücklauf im Speicher optional nutzbar

Dieser Lösungsvorschlag ersetzt keine Fachplanung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Technische Änderung und Irrtum vorbehalten.

LEGENDE
- Umwälzpumpe
- Absperrarmatur
- Absperrventil mit Rückflussverhinderer
- Rückschlagklappe
- Thermometer
- 3-Wege-Ventil/Mischer
- KFE-Hahn
- Membranausdehnungsgefäß
- Durchgangsventil /Kugelhahn
- Sicherheitsventil

FO_HS_Wp.Ko.Pv_Ww.Nt_V01-2024