


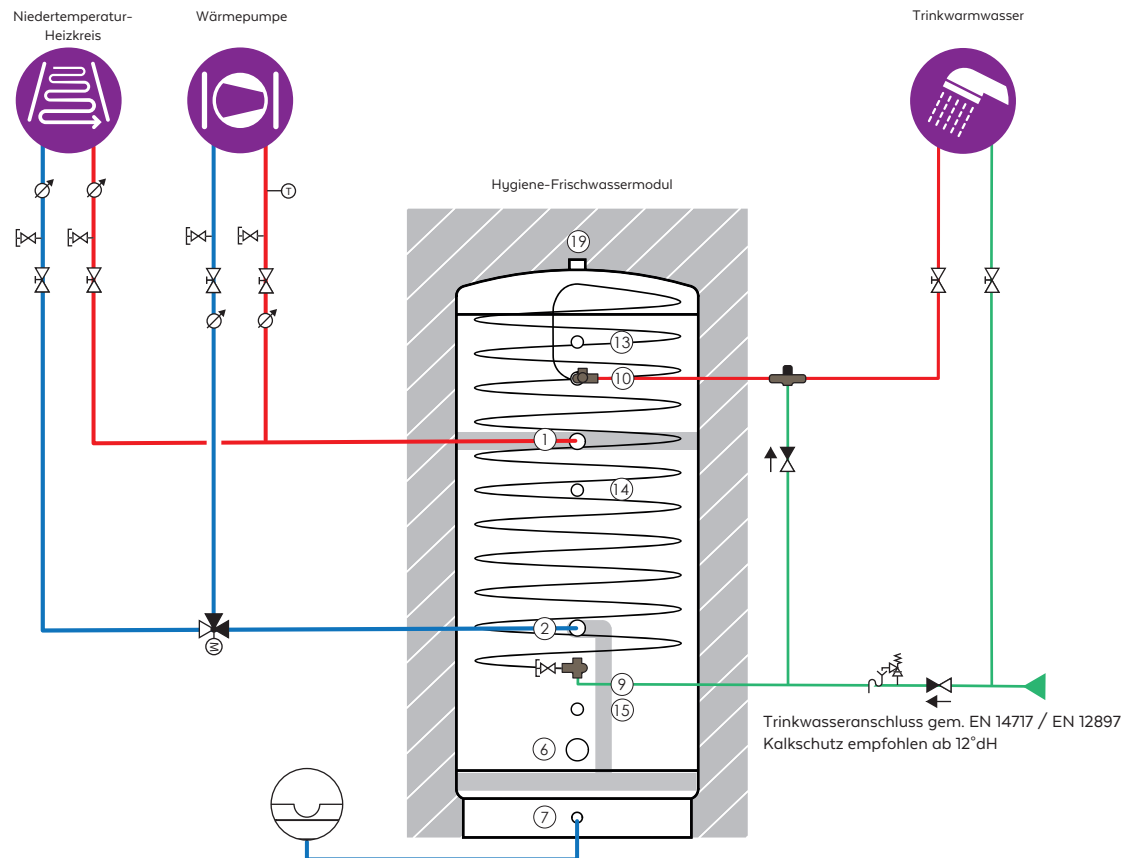

### WÄRMEERZEUGER

Luft-Wasser, Sole-Wasser oder Grundwasser-Wärmepumpe

### WARMWASSER

Trinkwarmwasseranschluss mit Revisionseinheit und Trinkwassermischer mit Zirkulationsfunktion

Dieser Lösungsvorschlag ersetzt keine Fachplanung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Technische Änderung und Irrtum vorbehalten.

### ANSCHLUSSBELEGUNG

#### Wärmeerzeuger und Heizkreis

- ① IG 1" Vorlauf Wärmepumpe
- ② IG 1" Rücklauf Wärmepumpe

- ① IG 1" Vorlauf Heizkreis
- ② IG 1" Rücklauf Heizkreis

#### Elektro-Einschraubheizkörper

- ⑥ IG 6/4" Elektro Einschraubheizkörper

#### Trinkwasser-Wärmetauscher

- ⑨ AG 1" Trinkwasser Eintritt kalt
- ⑩ AG 1" Trinkwasser Austritt warm

#### Tauchhülsen für Steckmodule, Thermometer

- ⑬ für Steckmodul, TM/Fühler Nachladung EIN
- ⑭ für Steckmodul, TM/Fühler Nachladung EIN
- ⑮ für Steckmodul, TM/Fühler Nachladung AUS

#### Weitere

- ⑦ IG 1/2" Expansion / Entleerung
- ⑰ IG 1" opt. autom. Entlüftung

### LEGENDE

- ▲ Umwälzpumpe
- ⊗ Absperrarmatur
- ⊗ Absperrventil mit Rückflussverhinderer
- ⊗ Rückschlagklappe
- ⊗ Thermometer
- ⊗ 3-Wege-Ventil
- ⊗ KFE-Hahn
- ⊗ Membranausdehnungsgefäß
- ⊗ Durchgangsventil / Kugelhahn
- ⊗ Sicherheitsventil