




ANSCHLUSSBELEGUNG

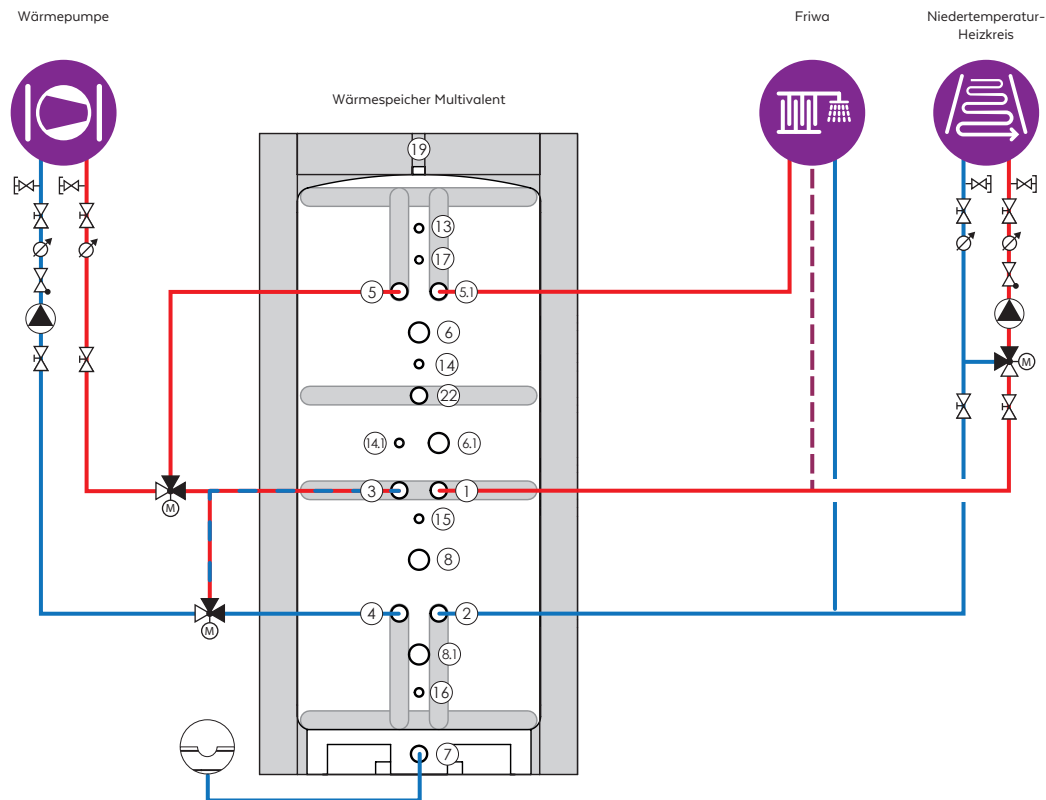

Wärmeerzeuger und Heizkreis

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1 IG 6/4" | VL alle Wärmeerzeuger primär NT* |
| 2 IG 6/4" | RL alle Wärmeerzeuger primär NT* |
| 3 IG 6/4" | VL alle Verbraucher primär NT* |
| 4 IG 6/4" | RL alle Verbraucher primär NT* |
| 5 IG 6/4" | VL alle Wärmeerzeuger primär HT* |
| 5.1 IG 6/4" | VL alle Verbraucher primär HT* |



Elektro-Einschraubheizkörper

- | | |
|-----------|---|
| 6 IG 2" | opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung |
| 6.1 IG 2" | opt. Elektro Einschraubheizkörper |
| 8 IG 2" | opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung |
| 8.1 IG 2" | opt. Elektro Einschraubheizkörper |



Tauchhülsen für Steckmodule, Thermometer

- | | |
|------|---------------------------|
| 13 | für Steckmodul, TM/Fühler |
| 14 | für Steckmodul, TM/Fühler |
| 14.1 | für Steckmodul, TM/Fühler |
| 15 | für Steckmodul, TM/Fühler |
| 16 | für Steckmodul, TM/Fühler |



Weitere

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 7 IG 6/4" | Expansion / Entleerung / Erweiterung |
| 17 IG 1/2" | Handentlüftung |
| (Automatische Entlüftung bei 19 möglich) | |
| 19 IG 1" | opt. autom. Entlüftung |
| 22 IG 6/4" | VL-WP-HT / RL HT-Kreis Booster-WP |

LEGENDE

- Umwälzpumpe
- Absperrarmatur
- Absperrventil mit Rückflussverhinderer
- Rückschlagklappe
- Thermometer
- 3-Wege-Ventil/Mischer
- KFE-Hahn
- Membranausdehnungsgefäß
- Durchgangsventil / Kugelhahn
- Sicherheitsventil

WÄRMEERZEUGER

Wärmepumpe

WÄRMEVERBRAUCHER

Niedertemperatur-Heizkreis, Frischwasserstation

Dieser Lösungsvorschlag ersetzt keine Fachplanung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Technische Änderung und Irrtum vorbehalten.